



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

CÁLCULO DE LA LÍNEA DE BASE DE LA ENERGÍA E INDICADORES DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.09

Versión 06

Página 1 de 9

1. OBJETIVO

Esta instrucción técnica define la metodología para calcular las líneas de base de la energía que permite el análisis de los cambios del desempeño energético en Gold Fields.

2. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación a los usos significativos de consumo energético de Gold Fields.

3. DEFINICIONES

- 3.1. **Desempeño energético:** Resultados medibles relacionados con eficiencia energética, el uso de la energía y el consumo de la energía.
- 3.2. **Gold Fields La Cima S.A.:** En adelante se denomina Gold Fields.
- 3.3. **Indicador de desempeño energético (IDEns):** Valor cuantitativo o de medida del desempeño energético tal como lo defina la organización.
- 3.4. **Línea base energética:** Referencia cuantitativa que proporciona la base de comparación del desempeño energético.
- 3.5. **Revisión energética:** Determinación del desempeño energético de la Organización basada en datos y otro tipo de información, orientada a la identificación de oportunidades de mejora.
- 3.6. **Usos significativos:** Uso de la energía que ocasiona un consumo sustancial de la energía y/o que ofrece un potencial considerable para la mejora del desempeño energético.

4. RESPONSABILIDADES

4.1. Superintendente de Mantenimiento

- Identificar y evaluar los usos y consumos de energía presentes en las instalaciones.
- Establecer, mantener y realizar el ajuste de las líneas de base de la energía.
- Calcular y realizar el seguimiento y análisis de los IDEns.
- Realizar la previsión del consumo energético a partir de las líneas de base definidas.
- Analizar las desviaciones de consumo energético respecto a las líneas de base definidas.
- Asegurar la elaboración del informe trimestral que recoge el análisis de los consumos de energía.
- **Identificar a las personas que influyen o afectan a los usos significativos de la energía.**
- **Verificar el método de estimación de usos y consumos de energía futuros.**

4.2. Comité de Energía

- Establecer, mantener y realizar el ajuste de las líneas de base de la energía.
- Evaluar los usos y consumos de energía presente en las instalaciones.
- Calcular y realizar el seguimiento y análisis de los IDEns.
- Analizar las desviaciones de consumo energético respecto a las líneas de base definidas.

4.3. Ingeniero de Costos y Presupuestos Gold Fields

- **Notificar y validar la información de los abastecimientos manuales de combustible enviados por el supervisor de almacén del contratista.**



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

CÁLCULO DE LA LÍNEA DE BASE DE LA ENERGÍA E
INDICADORES DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.09

Versión 06

Página 2 de 9

- *Derivar la información de abastecimientos manuales de combustible a la supervisión de almacén Gold Fields.*
- *Identificar las anomalías en las ratios de consumos de combustible de los equipos en el sistema de gestión operacional: Reportes de Combustible.*
- *En caso de reposición o pérdida del anillo del sistema de despacho automático de combustible; generar la valorización correspondiente a ser cargada al contratista.*

5. DESCRIPCIÓN DEL ESTÁNDAR

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
Método de Trabajo	Superintendente de Mantenimiento	5.1. Establecer la línea base de la energía para las áreas que tengan un consumo energético significativo, considerando el criterio 2 “% respecto del consumo total” (áreas de Mina, Proyectos, Procesos) presentado en el procedimiento Balance Energético y Matriz (SSYMA-P02.10) y registrar en el formato de Líneas de base de la energía e IDEns (SSYMA-P02.09-F01).	Líneas de base de la energía e IDEns (SSYMA-P02.09-F01)
Definición de la Línea De Base	Ingeniero de costos y presupuestos /Superintendente de Metalurgia /Superintendente de Construcción	<p>5.2. Establecer las líneas de base de la energía a partir del análisis de los consumos de energía y las variables de mayor influencia sobre los mismos. Según este análisis, cuando un área o equipo cumpla con los criterios para ser considerado significativo de acuerdo a lo definido en el procedimiento Balance Energético y Matriz (SSYMA-P02.10), entonces se debe establecer una línea de base energética.</p> <p>5.3. Los criterios a considerar para la elaboración de una línea de base energética, se detallan a continuación:</p> <p>5.3.1. Selección del periodo de referencia: La línea base es el consumo energético a lo largo de un periodo de referencia adecuado para las instalaciones en las que se realiza el análisis. De forma general, tomar como periodo de referencia como mínimo doce meses.</p> <p>5.3.2. Identificación de las variables que influye en el comportamiento energético: A continuación, se debe identificar las variables (no energéticas) que tengan mayor relación o vínculo con el consumo energético. Para ello, tener en cuenta los diferentes usos de la energía. Las variables pueden ser:</p>	



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

CÁLCULO DE LA LÍNEA DE BASE DE LA ENERGÍA E
INDICADORES DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.09

Versión 06

Página 3 de 9

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		<ul style="list-style-type: none">➤ Variables de producción.➤ Características de mineral.➤ Variables asociadas a equipos consumidores de energía.➤ Otras variables que posean vínculo con el consumo energético. <p>5.3.3. Análisis estadístico de los datos mediante modelos de regresión: Analizar las variables mediante un método estadístico para determinar cuáles son aquellas de cuya variación depende más fuertemente el consumo. El modelo más empleado es la regresión lineal tanto de una variable como multivariable. Este método relaciona una variable dependiente "Y" (consumo de energía) con las variables independientes "Xi" (producción, grado, días, etc.) y un término constante, ver anexo Modelo de regresión (SSYMA-P02.09-A01).</p> <p>5.3.4. Las regresiones lineales se deben realizar utilizando las funciones predeterminadas de la herramienta de cálculo Excel en el formato Líneas de base de la energía e IDEns (SSYMA-P02.09-F01).</p> <p>5.3.5. Selección del modelo matemático más representativo: En el caso de las regresiones de una variable y multivariadas, se debe comprobar el valor del coeficiente de determinación (R^2) y, en caso necesario, la bondad del ajuste del modelo matemático mediante el análisis de la desviación promedio entre el valor real del consumo y el valor estimado aplicando la ecuación, ver anexo Coeficiente de determinación R^2 (SSYMA-P02.09-A02).</p> <p>5.3.6. Si, el modelo matemático no cumple esta condición, es necesario comprobar la bondad del ajuste del modelo matemático. Para esto, proceder al análisis de la desviación promedio entre el valor real del consumo y el valor estimado aplicando los criterios de la desviación, ver anexo Análisis de la desviación promedio (SSYMA-P02.09-A03).</p> <p>5.3.7. Si, el modelo matemático no cumple esta condición, es necesario realizar un</p>	Líneas de base de la energía e IDEns (SSYMA-P02.09-F01)



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

CÁLCULO DE LA LÍNEA DE BASE DE LA ENERGÍA E INDICADORES DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.09

Versión 06

Página 4 de 9

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		<p>nuevo análisis tal y como se describe a continuación:</p> <p>5.3.8. Análisis de la línea de base mediante consumos promedio o indicador: En caso de que no se encuentre ninguna variable que proporcione un modelo de regresión matemático representativo proceder al cálculo de línea de base a través del promedio de los consumos energéticos mensuales o bien mediante un indicador.</p> <p>5.4. Para el cálculo de la línea de base se dispone del formato Líneas de base de la energía e IDEns (SSYMA-P02.09-F01), un documento Excel que consta de una serie de hojas en las que hay que completar datos de entrada solicitados. Estos datos solicitados varían de acuerdo con la condición energética del área identificada como uso significativo de la energía, criterio 2 (Anexo SSYMA-P02.09-A03)</p> <p>A continuación, se detallan las actividades a llevar a cabo de forma general en formato mencionado:</p> <p>5.4.1 Presentación: Tal y como se indica en esta primera pestaña, a lo largo de todo el documento Excel es de aplicación la siguiente norma:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Celdas en gris: se trata de celdas en las que no se debe introducir ninguna información, ya que contienen fórmulas para el cálculo automático. No se debe escribir sobre estas celdas.➤ Celdas en blanco: son celdas que deben rellenarse para el cálculo de las líneas de base y los IDEns. <p>5.4.2 Datos de entrada – Consumo eléctricos (E): En esta pestaña debe introducirse el consumo de electricidad del interruptor principal, de forma diaria.</p> <p>5.4.3 Datos de entrada – Combustibles (C): En esta pestaña debe introducirse:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ El consumo de los diferentes tipos de combustible, con periodicidad mensual.	<p>Líneas de base de la energía e IDEns (SSYMA-P02.09-F01)</p>



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

CÁLCULO DE LA LÍNEA DE BASE DE LA ENERGÍA E
INDICADORES DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.09

Versión 06

Página 5 de 9

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		<p>➤ Variables influyentes en el consumo energético.</p> <p>5.4.4 Datos de entrada – Variables Electricidad (E): En esta pestaña debe introducirse los datos de las variables eléctricas seleccionadas como influyentes, para el cálculo de las líneas de base.</p> <p>5.4.5 Línea Base: En esta pestaña se muestran las líneas de base energética establecidas. No hay que realizar ninguna actualización ya que está todo automatizado para que se actualice cada vez que se actualizan las variables de entrada.</p> <p>5.4.6 IDEns Electricidad (E) - IDEns Combustible (C): En estas pestañas se muestra el cálculo automático de la previsión de los indicadores de Desempeño Energético establecidos. No hay que realizar ninguna actualización ya que todo está automatizado. Para el caso de la línea de base del área “Procesos”, si las columnas de desviación aparecen sombreadas en naranja quiere decir que la desviación entre los IDEns reales y los IDEns estimados a partir de la línea base es mayor a lo aceptado.</p> <p>5.4.7 LB (E)- Adaptación diaria: Esta pestaña define los parámetros para realizar un seguimiento diario a los consumos energéticos, a través del monitoreo de una línea de base mensual “adaptada”. Para el correcto análisis de datos en consumos eléctricos, se han considerado las siguientes restricciones:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Consumos eléctricos a partir de setiembre de 2015.➤ Valores eléctricos de entrada iguales o superiores a 123.6 kWh➤ Valores eléctricos de entrada iguales o inferiores a 468.9 kWh. <p>5.4.8 LB – Electricidad y LB – Combustible: Estas dos pestañas no tienen que ser actualizadas, ya que la línea de base se mantiene a no ser que se cumpla alguna de las condiciones citadas en el procedimiento o las observaciones incluidas en el registro.</p>	



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

CÁLCULO DE LA LÍNEA DE BASE DE LA ENERGÍA E
INDICADORES DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.09

Versión 06

Página 6 de 9

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		<p>Estas hojas recogen los análisis realizados para determinar las diferentes líneas de base.</p> <p>5.5. La proyección futura de consumo de Energía lo establece cada área identificada como uso significativo de la energía criterio 2 (Anexo SSYMA-P02.09-A03)</p> <p>5.4.9 a través de uno de los siguientes métodos:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Mediante estimación presupuestaria según los recursos disponibles en las diferentes áreas.➤ Mediante el establecimiento de una línea de base de energía y las proyecciones de variables consideradas significativas.➤ Registrar en el formato Proyección Consumo de Energía (SSYMA-P02.09-F02).	<p>Proyección Consumo de Energía (SSYMA-P02.09-F02)</p>
Línea Base Energética	<p>Ingeniero de costos y presupuestos /Superintendente de Metalurgia /Superintendente de Construcción</p>	<p>5.6. Línea de base energética: establece la línea de base de la energía a partir de los datos de consumo energético de los diferentes suministros y de las principales variables de influencia en los mismos de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Balance energético y Matriz (SSYMA-P02.10).</p> <p>5.7. Registrar la línea de base resultante de acuerdo a lo indicado en el procedimiento Cálculo líneas de base energética (SSYMA-P02.09).</p> <p>5.8. A partir de la línea de base calculadas y de las variables consideradas se puede realizar una comparación entre el consumo calculado y el real.</p> <p>5.9. Finalmente, con el fin de garantizar que las líneas de base establecidas resultan representativas, éstas deben ser revisadas y recalculadas siempre que se cumpla alguna de las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Los IDEns ya no reflejan el uso y consumo energético.➤ Se realicen cambios relevantes en los procesos o patrones de operación que pudieran tener un impacto significativo en	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.09

Versión 06

Página 7 de 9

GOLD FIELDS


CÁLCULO DE LA LÍNEA DE BASE DE LA ENERGÍA E INDICADORES DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
		<p>el desempeño energético.</p> <p>➤ Siempre que el Comité de Energía lo considere oportuno.</p> <p>5.10. Cada vez que se cumpla una de estas situaciones se debe actualizar la información en el formato Líneas de base de la energía e IDEns (SSYMA-P02.09-F01)</p>	<p>Líneas de base de la energía e IDEns (SSYMA-P02.09-F01)</p>
Indicadores de Desempeño	Gerente del área Superintendente de Mantenimiento	<p>5.11. Se han establecido indicadores que permiten observar la evolución del desempeño energético.</p> <p>5.12. Realizar el seguimiento y medición del desempeño energético con una periodicidad mínima trimestral.</p> <p>5.13. Los resultados de este seguimiento deben ser presentados en las reuniones del Comité de Energía para su análisis, registrar los resultados en el formato Acta de Reunión (SSYMA-P05.01-F01).</p>	<p>Líneas de base de la energía e IDEns (SSYMA-P02.09-F01)</p> <p>Acta de Reunión (SSYMA-P05.01-F01)</p>


6. ANEXOS

6.1 Modelo de regresión (SSYMA-P02.09-A01)

Función simplificada o de una única variable

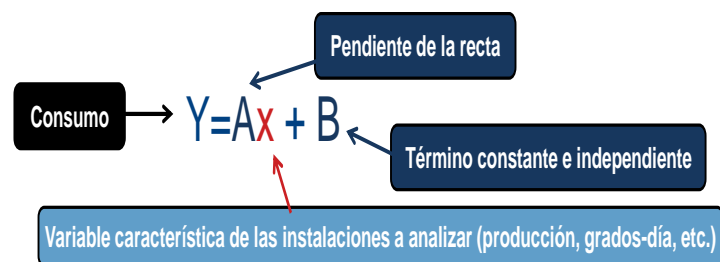

Función multivariable

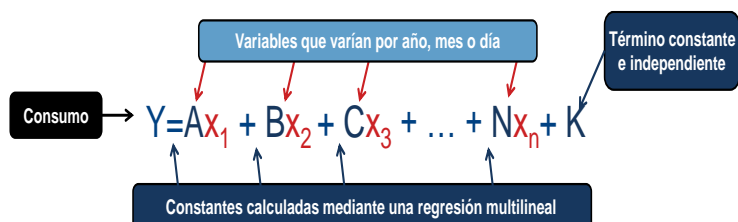



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

CÁLCULO DE LA LÍNEA DE BASE DE LA ENERGÍA E
INDICADORES DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.09

Versión 06

Página 8 de 9

6.2 Coeficiente de determinación R^2 (SSYMA-P02.09-A02)

R2	Desviación promedio
$R^2 > 0,75$	No es necesario realizar un análisis de las desviaciones promedio salvo que en la pestaña de IDEns se obtengan desviaciones superiores al valor indicado durante tres meses consecutivos.
$R^2 < 0,75$	Modelo matemático No aceptado.

6.3 Análisis de la desviación promedio (SSYMA-P02.09-A03)

Desviación promedio	Bondad del modelo matemático
La desviación promedio entre el valor real del consumo y el valor estimado aplicando la ecuación <Valor definido en SSYMA-P02.09-F01	Modelo matemático aceptado
La desviación promedio entre el valor real del consumo y el valor estimado aplicando la ecuación > Valor definido en SSYMA-P02.09-F01	Modelo matemático No aceptado

6.4 Criterio 2 (SSYMA-P02.09-A03)

Criterio 2: Contribución del consumo al consumo energético total o de una fuente energética: un uso energético debe ser identificado como significativo siempre que su consumo represente más de un determinado porcentaje del consumo energético total o por fuente energética en las instalaciones sometidas a estudio:

Electricidad	10%
Combustible	10%

7. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN

7.1. Formato de Líneas de Base de la Energía e IDEns (SSYMA-P02.09-F01).

7.2. Formato de Proyección de Consumo de Energía (SSYMA-P02.09-F02).

7.3. **Formato de Acta de Reunión (SSYMA-P05.01-F01).**

8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS

8.1 ISO 50001:2018; Requisito 6.4 y 6.5.

9. REVISIÓN

9.1. Este procedimiento será revisado y mejorado continuamente.



GOLD FIELDS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-

CÁLCULO DE LA LÍNEA DE BASE DE LA ENERGÍA E
INDICADORES DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.09

Versión 06

Página 9 de 9

ELABORADO POR	REVISADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Shirley Torres	Juan Ibazeta	Juan Ibazeta	Ronald Diaz
Ingeniero de Sistemas de Gestión	Superintendente de Mantenimiento	Superintendente de Mantenimiento	Gerente General/Gerente de Operaciones
Fecha: 20/04/2021			Fecha: 27/04/2021